



Reporte Código de Red

IPA Academic Advisor

2025-10-13

Reporte elaborado por: **IPA** <https://intlpa.com/>



Contenido

Información General del Centro de Carga	3
Información Punto de Medición	3
Diagrama Unifilar de Medición	4
Resumen General	5
Cumplimiento Código de Red	5
Observaciones y Recomendaciones	6
Resumen Mediciones	8
Sección: Potencias	10
Potencia Activa	10
Potencia Reactiva	10
Potencia Aparente	11
Factor de Potencia	11
Sección: Voltajes RMS	15
Voltajes Promedio	15
Voltajes Máximos	15
Voltajes Minimos	16
Sección: Corrientes RMS	18
Corrientes Promedio	18
Corrientes Máx	18
Corrientes Mín	19
Sección: Desbalances	21
Desbalance de Voltaje	21
Desbalance de Corriente	21
Sección: Frecuencia	24
Sección: Flickers	26
Flicker Pst	26
Flicker Plt	26
Sección: Armónicas en Voltaje	28
THDv	28
Armónicas Individuales V	28
Sección: Armónicas en Corriente	31
DATD	31
Armónicas Indidividuales I	31

Información General del Centro de Carga

Información Punto de Medición

Tabla 1: Información del Centro de Carga

Empresa:	Brembo de México, S.A. de C.V. Planta Caliper
Dirección:	Avenida Nueva Castilla núm. 1022, Parque Industrial GP Escobedo, carretera Libramiento Noroeste km. 34
Responsable	Edi Matias Amaya
Equipo:	
Correo:	eamaya@secovi.com

Tabla 2: Descripción Actividades Centro de Carga

Nombre del punto de medición:	Acometida
Descripción general de la carga:	Fabricación de partes del sistema de frenos de la industria automotriz. Sus procesos son de fundición, fusión, moldeado, tratamiento térmico, cortes y más. Cuenta con equipos como hornos, brazos robot, bombas, lavado y aspirado, tornos, grúas, máquinas de tratamiento térmico, compresores, chillers, torres d refrigeración. Colectores de polvo, UPS, generador diésel, filtros activos y capacitores. Jornadas de trabajo 24/7.

Tabla 3: Información del Medidor PQ

Marca:	Schneider ION-9000
Clase:	A
Muestreo:	10min

Tabla 4: Datos de Medición en el Punto de Acoplamiento

Nivel de tensión del suministro:	34.5 kV, 60 Hz
Nivel de tensión del punto de medición:	34.5 kV
Demanda Contratada:	7500 kW
Corriente de Demanda Máxima I_L :	108.16 A
Corriente Máxima de Corto Circuito I_{cc} :	3.05 kA
Transformador del Tablero:	10 Transf.de 2500kVA 34.5kV/480V, X7%
Medición:	Mensual
Fecha de medición inicial:	01/09/2025
Fecha de medición final:	30/09/2025

Diagrama Unifilar de Medición

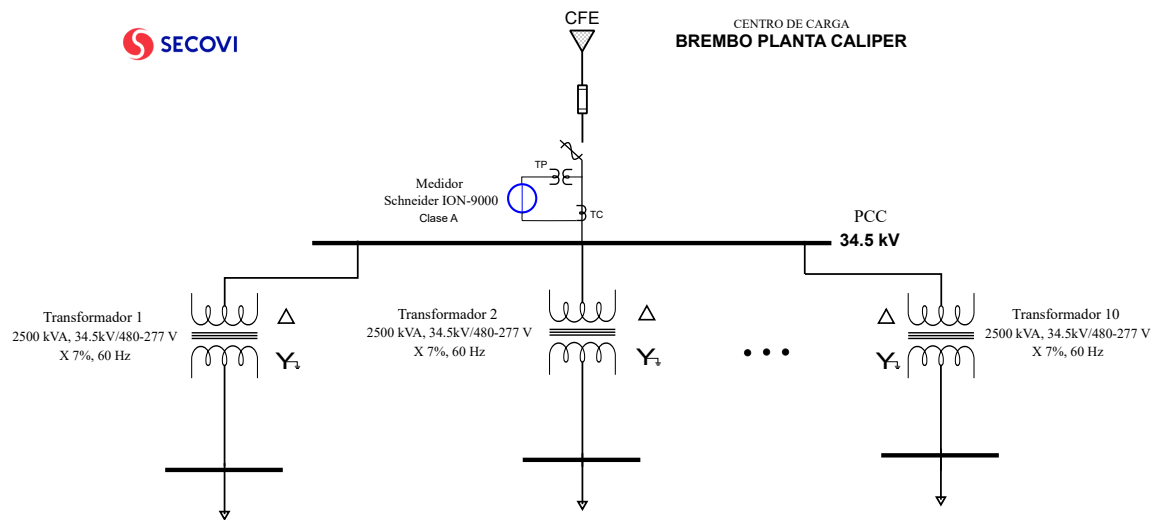


Figura 1: Diagrama Unifilar

Resumen General

Cumplimiento Código de Red

Tabla 5: Tabla. Resumen Cumplimiento Código de Red México

Parámetro	Valor	Cumplimiento	Comentarios
Tensión (kV)	35.005	CUMPLE	APLICA
Frecuencia (Hz)	60	CUMPLE	APLICA
Factor de potencia	0.99	CUMPLE	APLICA
DAI Ih en %IL	Dentro de Límites	CUMPLE	APLICA
DATD %	7.59	CUMPLE	APLICA
Flicker Pst	0.16	CUMPLE	APLICA
Flicker Plt	0.42	CUMPLE	APLICA
Desbalance Dv %	0.48	CUMPLE	APLICA
Desbalance Di %	3.08	CUMPLE	APLICA

1

Tabla 6: Tabla. Límites Aplicables Código de Red al Centro de Carga

Variable	Límites
Tensión.V (Permanente, 20min)	(±5%, ±10%) Vnom
Frecuencia.Hz (Permanente, 30min)	(±1Hz, +2.5Hz/-2Hz)
Factor de potencia	(0.95, 1) en atraso
Flicker Pst	1
Flicker Plt	0.8
Desbalance Dv %	2
Desbalance Di %	15

Tabla 7: Límites Aplicables para DATD y DAI (I_h en % I_L)

2<h<11	11<h<17	17<h<23	23<h<35	35<h<50	DATD (%)
7	3.5	2.5	1	0.5	8

2

¹**DAI:** Distorsión Armónica Individual; **DATD:** Distorsión Armónica Total de Demanda
²En el caso de las componentes armónicas de orden par, los límites de los rangos se reducen al 25% .

Observaciones y Recomendaciones

Nota

- Al centro de carga le aplican todos los criterios del Código de Red. De acuerdo con las mediciones de este mes, cumple con todos los requerimientos. En los dos meses anteriores no cumplía con la Distorsión Armónica Total de Demanda (DATD) y en algunas armónicas individuales.
- La DATD medida fue de 7.59%, inferior al límite máximo permitido de 8%. En meses previos se registraron valores de 8.02%, 8.21%, 7.68% y 7.7%.
- Los meses anteriores la 5ª armónica superaba el límite permitido de 7%, en este mes estuvo por debajo con un valor de 6.67%.
- El flicker de larga duración (Plt) alcanzó 0.42 durante el 95% del tiempo de medición, por debajo del límite máximo de 0.8. El flicker de corta duración (Pst) alcanzó un valor de 0.16 muy por debajo de límite máximo de 1.0.
- Se puede decir que el centro de carga esta cumpliendo muy bien con todo el código de red, solo la armónica 5ª llega a pasar los limites requeridos, situación que ya no se observó en este mes.

Importante

- El centro de carga cuenta con bancos automáticos de capacitores instalados en todos los transformadores. Algunos disponen de reactores de rechazo, mientras que otros se reportan como filtros, sin especificación de la armónica a eliminar. Se recomienda identificar en qué transformador existe la mejor oportunidad de reducir aún más la 5ª armónica, siguiendo la recomendación realizada en reportes anteriores.
- En la subestación principal, se debe verificar la existencia y correcta operación de relevadores de tensión (27/59) y de frecuencia (81), confirmando que sus ajustes estén dentro de los rangos establecidos en el Código de Red. Asimismo, se debe asegurar que el fusible principal de la subestación cuente con capacidad interruptiva superior a la corriente de cortocircuito de 3.05 kA.
- Dado que se trata de un Usuario Calificado, le aplica todo lo relativo a los sistemas de comunicación TIC, por lo que debe garantizarse que dicho sistema opere adecuadamente y cumpla con lo establecido en la normativa.

Precaución

- Aunque este mes las caídas de tensión fueron menos críticas, el fenómeno persiste y debe atenderse. Es importante verificar que no estén afectando el funcionamien-

to de equipos sensibles en el centro de carga y realizar un análisis detallado para identificar las causas de estas variaciones de tensión.



Resumen Mediciones

Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.

Potencia Activa (kW)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
2,476.61	4,321.04	5,371.99	5,262.69	5,824.91	6,002.89	6,303.73

Potencia Reactiva (kVAr)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
196.52	503.92	695.09	684.14	822.12	879.90	963.68

Potencia Aparente (KVA)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
2,519.99	4,356.52	5,417.55	5,307.18	5,876.90	6,062.20	6,364.45

Factor de Potencia

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00

THDv (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.88	1.46	1.85	1.85	2.27	2.44	3.62

TDD (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
2.16	5.96	6.66	6.69	7.59	8.25	8.94

Desbalance Voltaje (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.06	0.25	0.34	0.35	0.48	0.53	1.04

Desbalance Corriente (%)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1.12	2.05	3.04	3.08	4.27	5.24	6.06

Frecuencia (Hz)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.94	59.99	60.00	60.00	60.01	60.03	60.05

Vrms Prom (V)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
33,418.07	34,142.81	35,143.82	35,004.60	35,639.35	35,842.60	36,078.77

Irms Prom (A)

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
41.49	71.61	89.55	88.02	99.22	102.89	110.55

Flicker Pst


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.04	0.07	0.10	0.13	0.16	0.39	9.72

Flicker Plt


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.07	0.08	0.11	0.19	0.42	2.57	4.25

Sección: Potencias


Potencia Activa

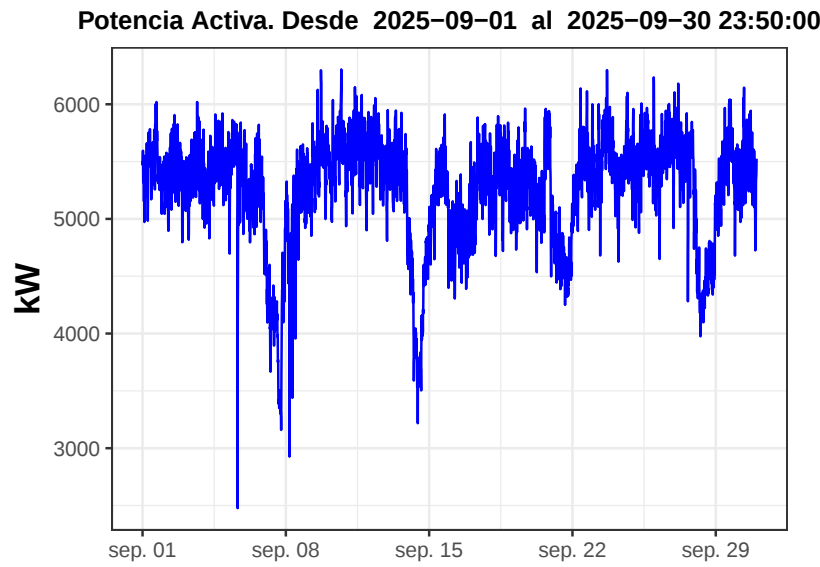


Potencia Reactiva

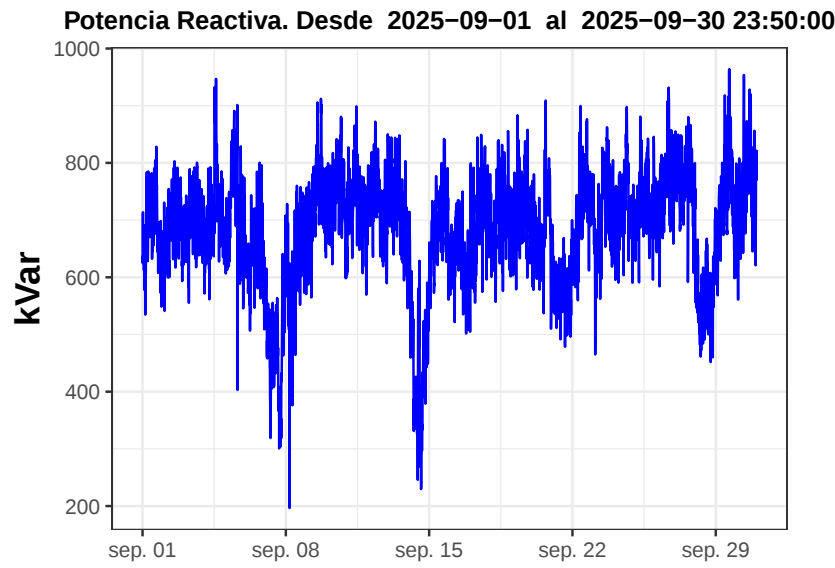

Potencia Aparente

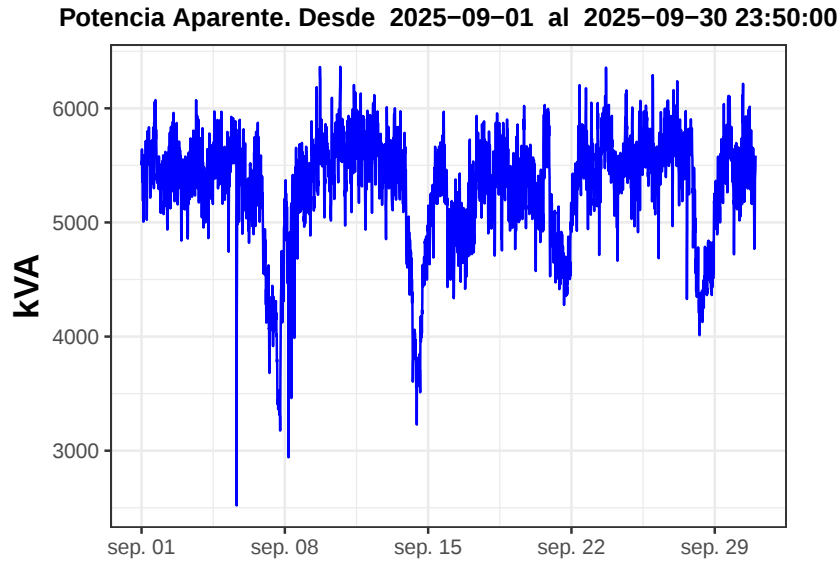

Factor de Potencia

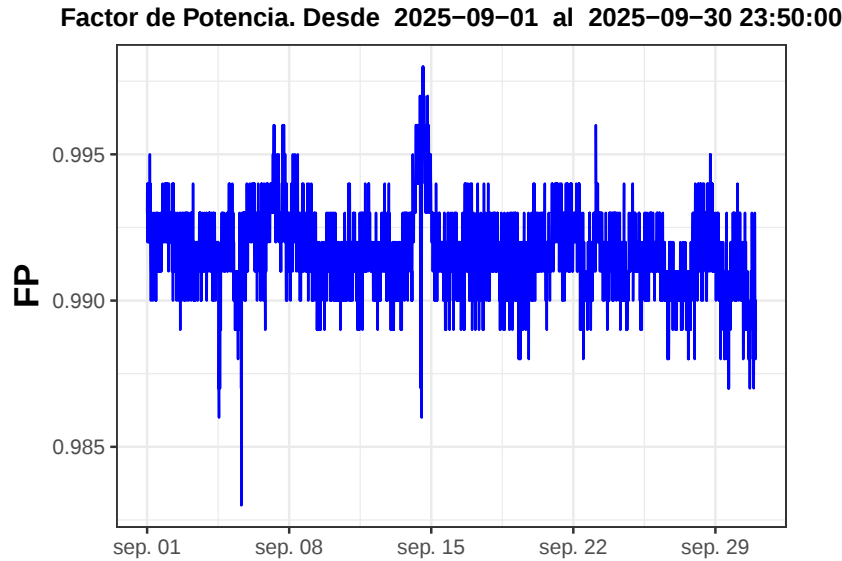

Estadísticas de Potencia

Tabla 8: Estadística Descriptiva de Potencias


	Potencia Activa	Potencia Reactiva	Potencia Aparente
	Min. :2477	Min. :197	Min. :2520
	1st Qu.:5075	1st Qu.:633	1st Qu.:5117
	Median :5372	Median :695	Median :5418
	Mean :5263	Mean :684	Mean :5307
	3rd Qu.:5572	3rd Qu.:750	3rd Qu.:5623
	Max. :6304	Max. :964	Max. :6364

Tabla 9: Estadísticas del Factor de Potencia para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	1	1

Gráficos Estadísticos Potencias


Distribución Potencia Activa

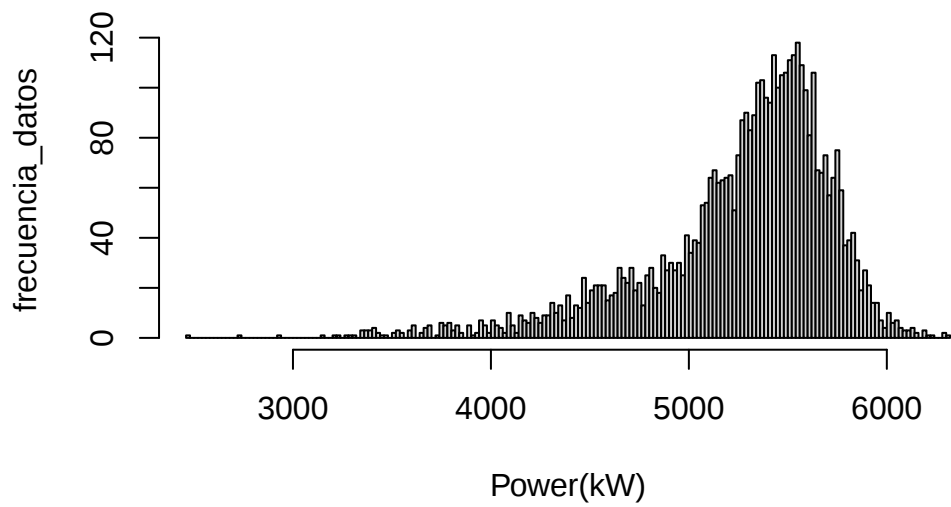


Distribución Potencia Reactiva

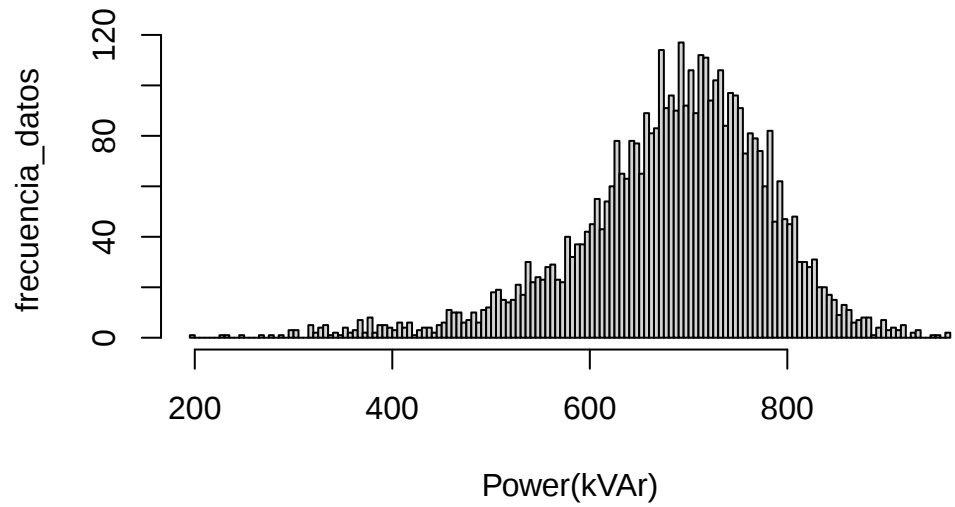


Distribución Potencia Aparente

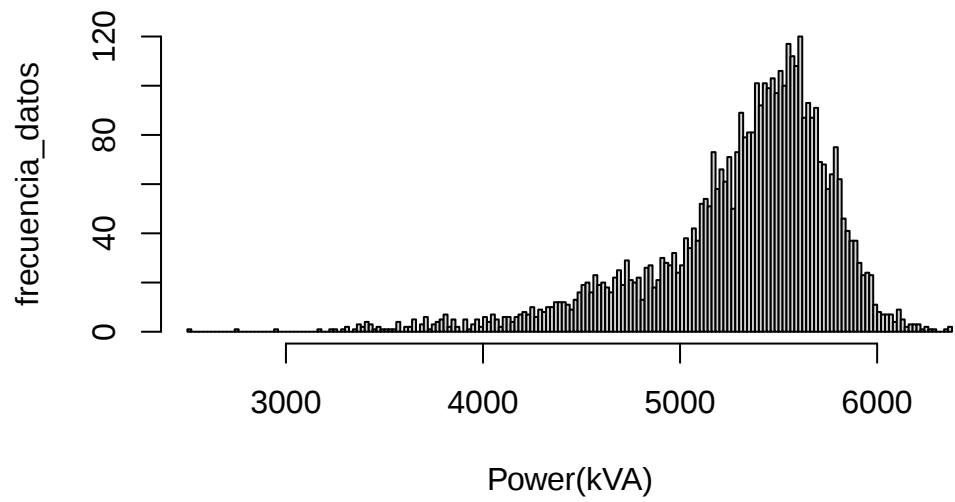

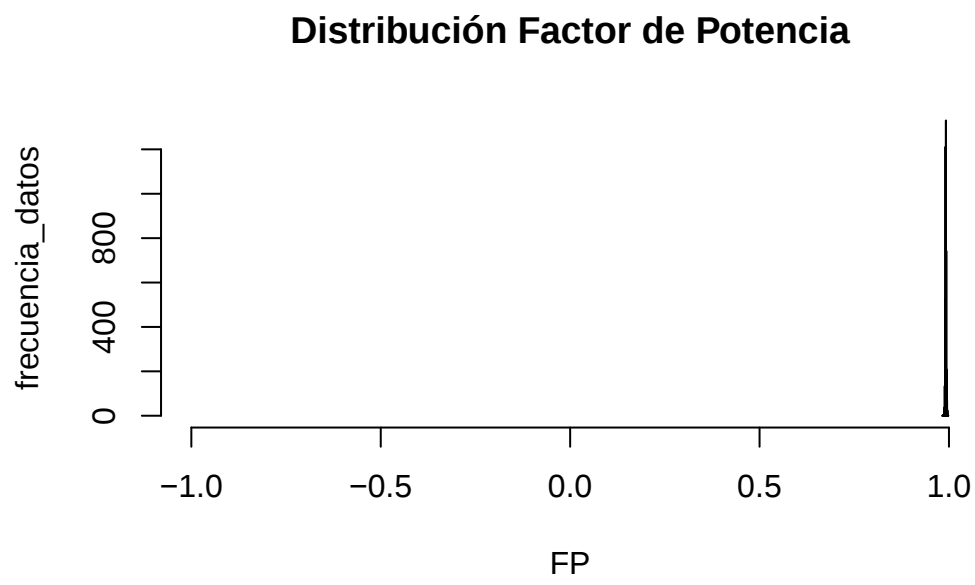


Sección: Voltajes RMS


Voltajes Promedio

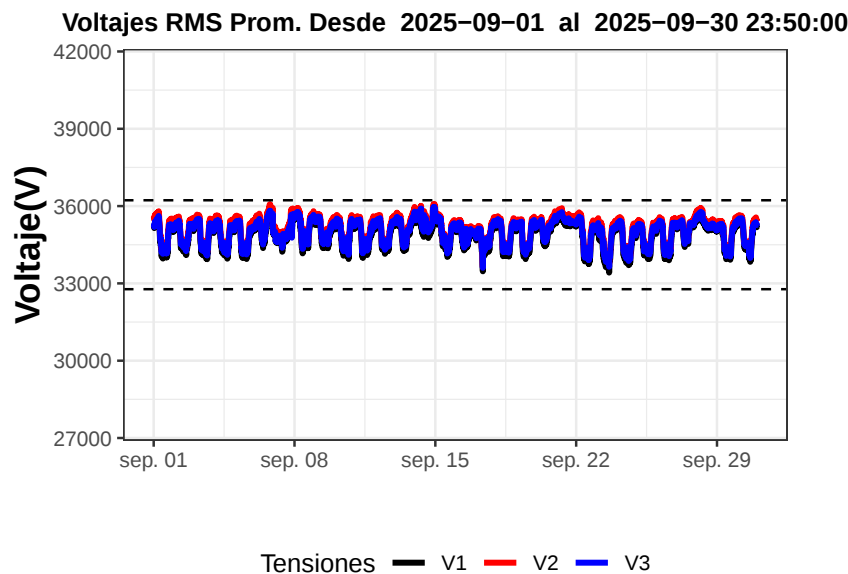

Voltajes Máximos

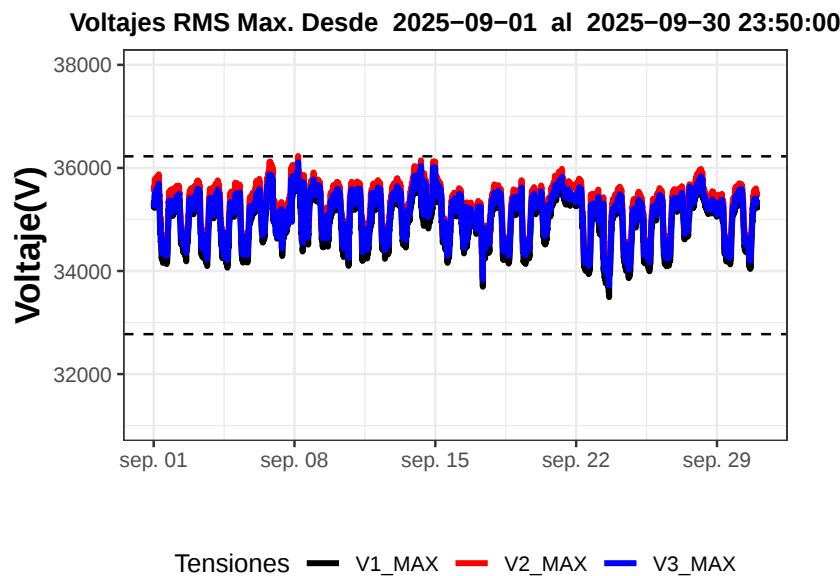

Voltajes Minimos

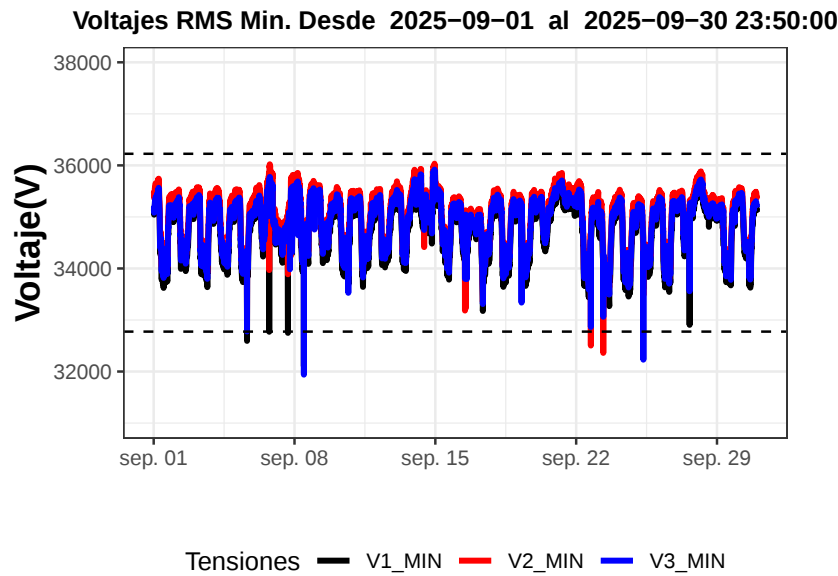

Estadísticas de Voltaje (prom.)


Tabla 10: Estadística Descriptiva de Voltajes

	VAB	VBC	VCA
Min. :	33418	33643	33603
1st Qu.:	34466	34701	34618
Median :	35048	35318	35153
Mean :	34880	35132	35002
3rd Qu.:	35239	35503	35340
Max. :	35806	36079	35968

Tabla 11: Estadísticas de Voltajes RMS


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
33418.07	34142.81	35143.82	35004.6	35639.35	35842.6	36078.77

Gráfico Estadístico Voltajes

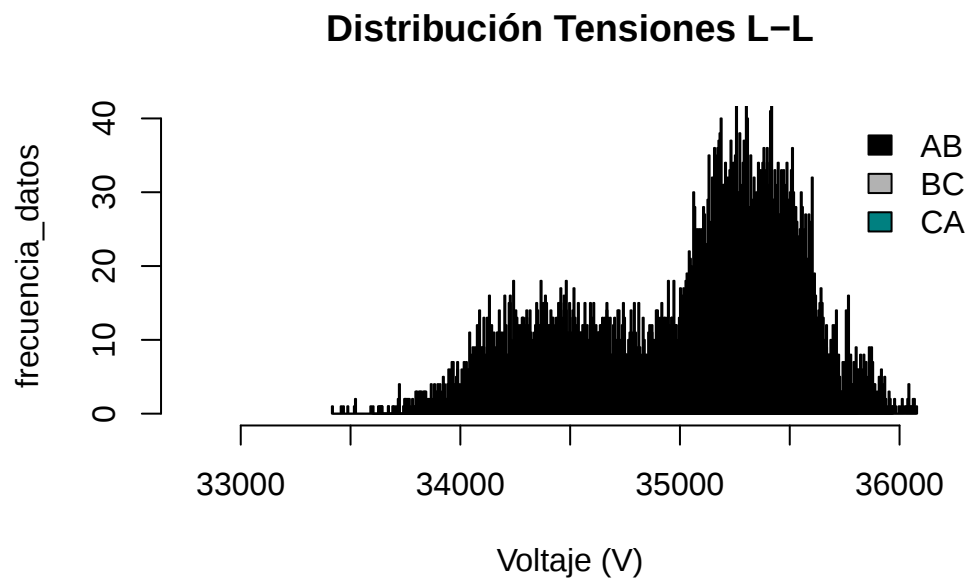


Sección: Corrientes RMS


Corrientes Promedio

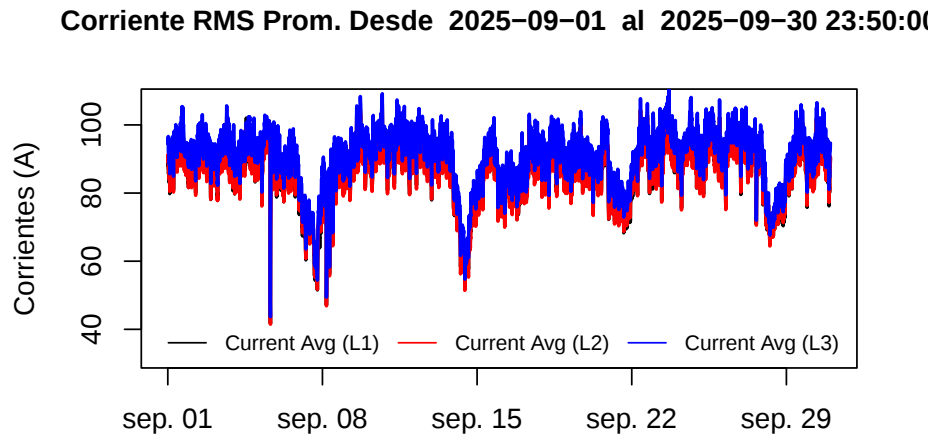

Corrientes Máx

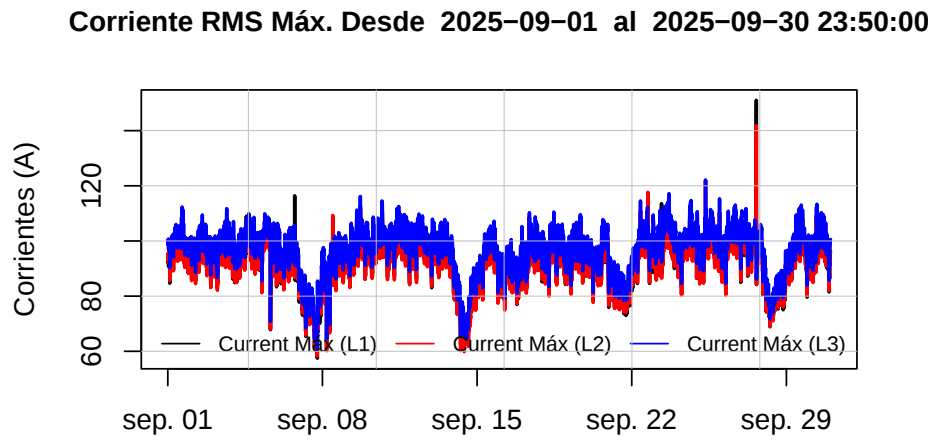

Corrientes Mín

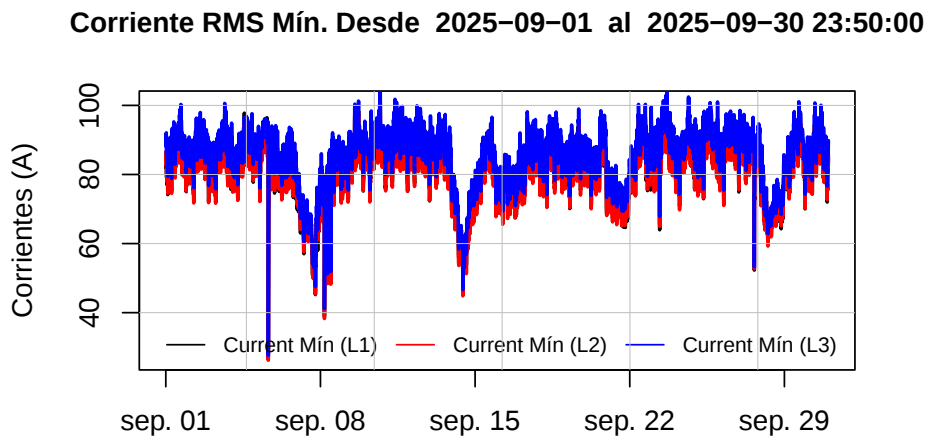


Estadísticas de Corrientes (prom.)

Tabla 12: Estadística Descriptiva de Corrientes


	I1	I2	I3
	Min. : 42	Min. : 41	Min. : 44
	1st Qu.: 83	1st Qu.: 83	1st Qu.: 87
	Median : 89	Median : 88	Median : 93
	Mean : 87	Mean : 86	Mean : 91
	3rd Qu.: 93	3rd Qu.: 92	3rd Qu.: 96
	Max. :107	Max. :106	Max. :111

Gráfico Estadístico Corrientes

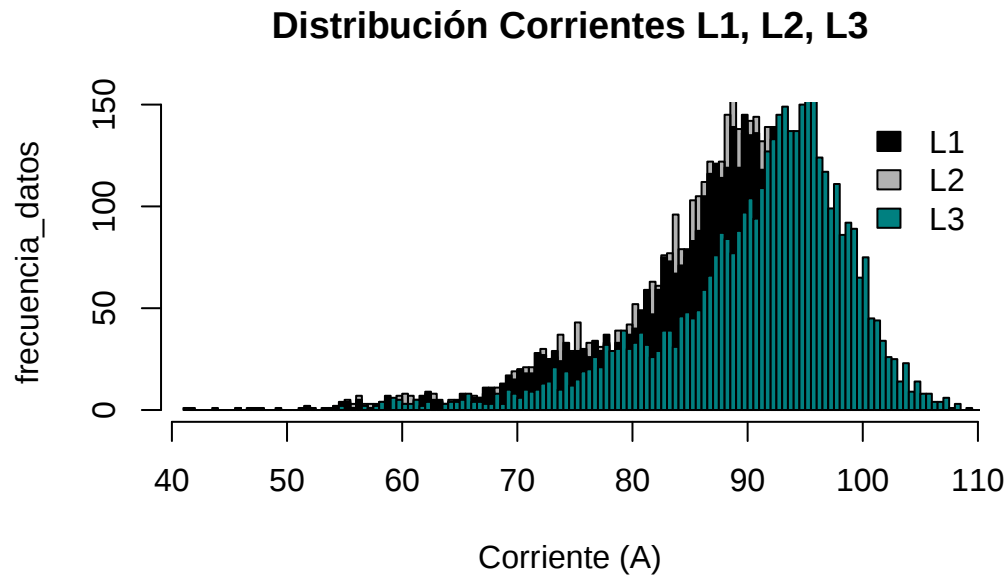


Sección: Desbalances

Desbalance de Voltaje

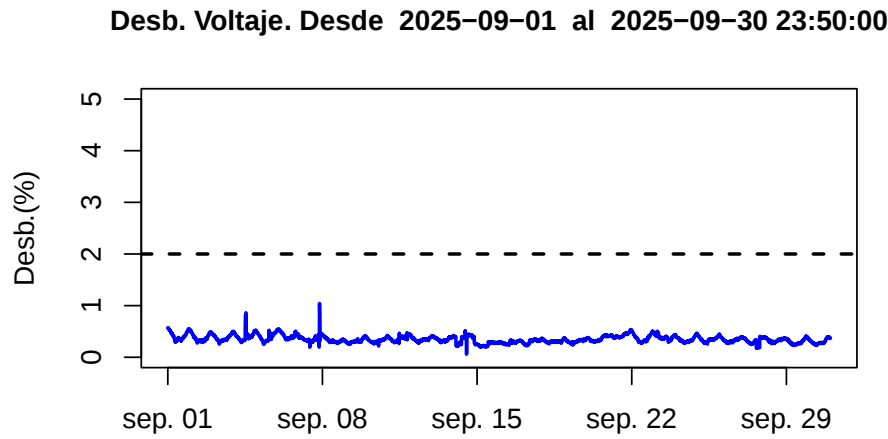

Desbalance de Corriente

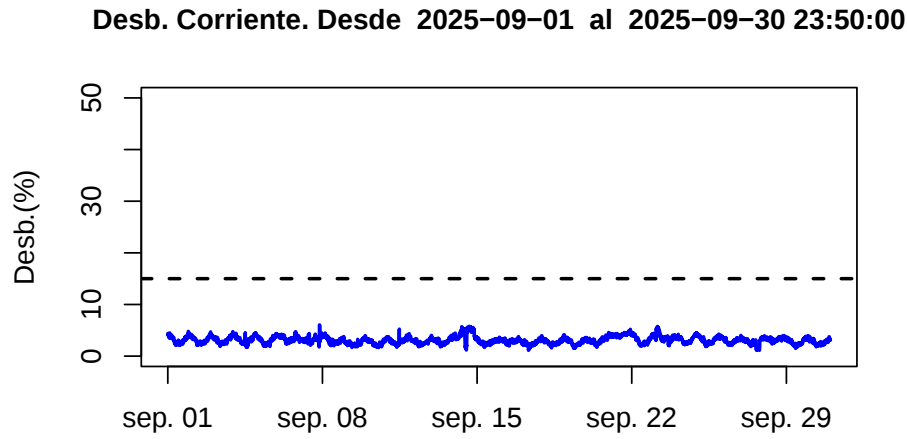

Estadísticas Desbalances (prom.)


Tabla 13: Estadísticas del Desbalance de Corriente para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
1.12	2.05	3.04	3.08	4.27	5.24	6.06


Tabla 14: Estadísticas del Desbalance de Voltaje para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.06	0.25	0.34	0.35	0.48	0.53	1.04


Gráfico Estadístico Desbalances

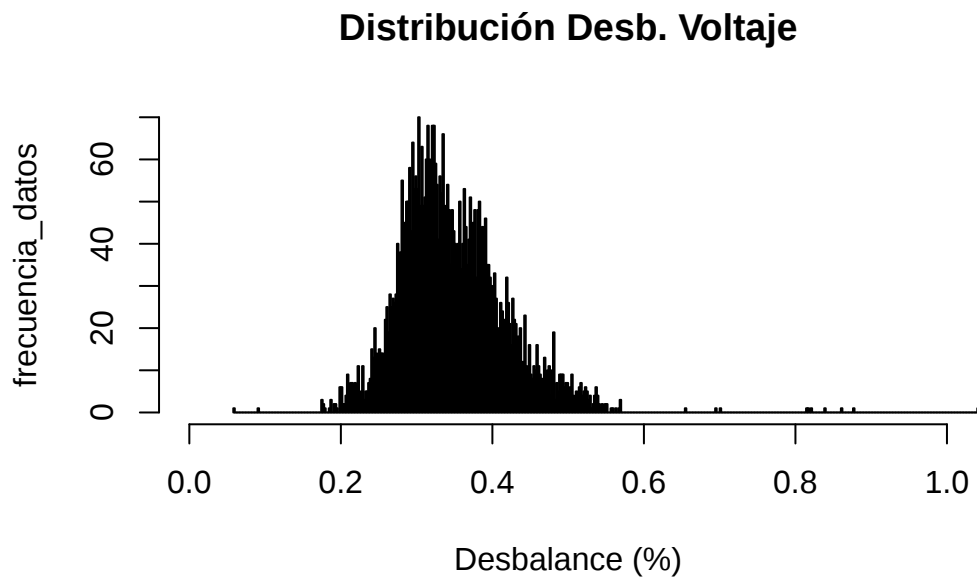

Distribución Desb. Corriente

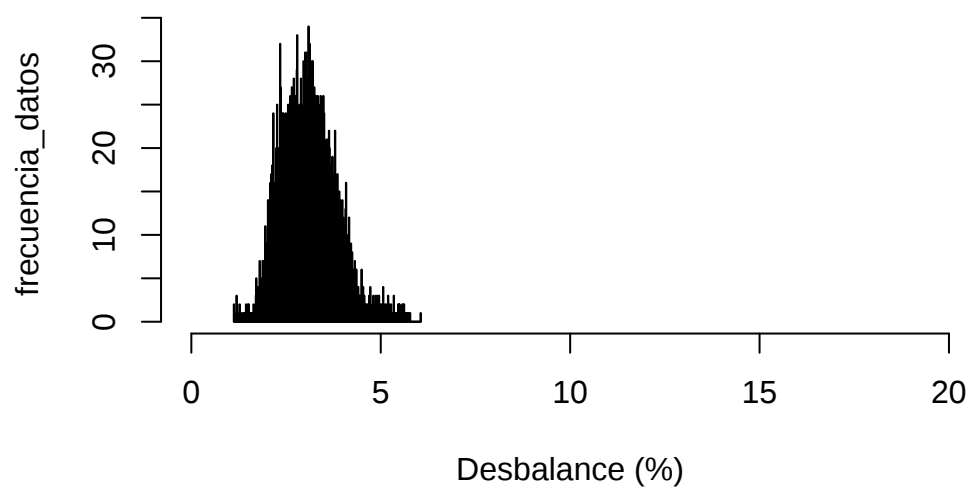

Sección: Frecuencia

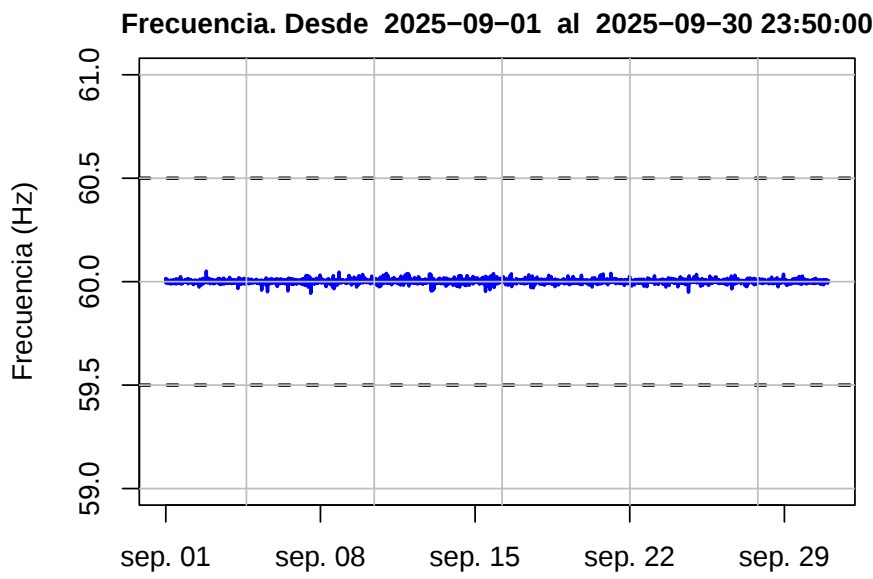


Estadísticas de Frecuencia (prom.)

Tabla 15: Estadísticas de Frecuencia


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
59.94	59.99	60	60	60.01	60.03	60.05

Gráfico Estadístico Frecuencia

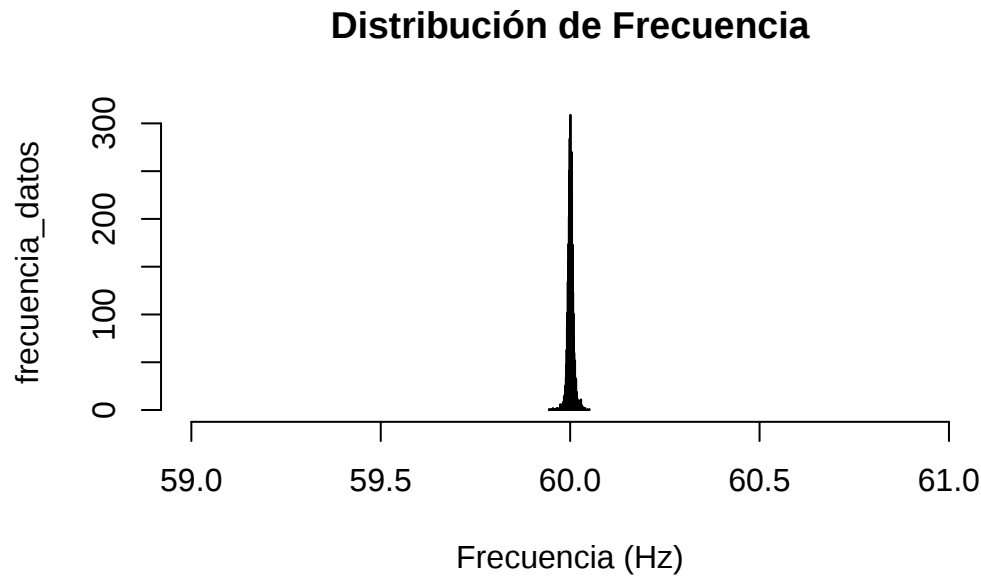


Sección: Flickers

Flicker Pst

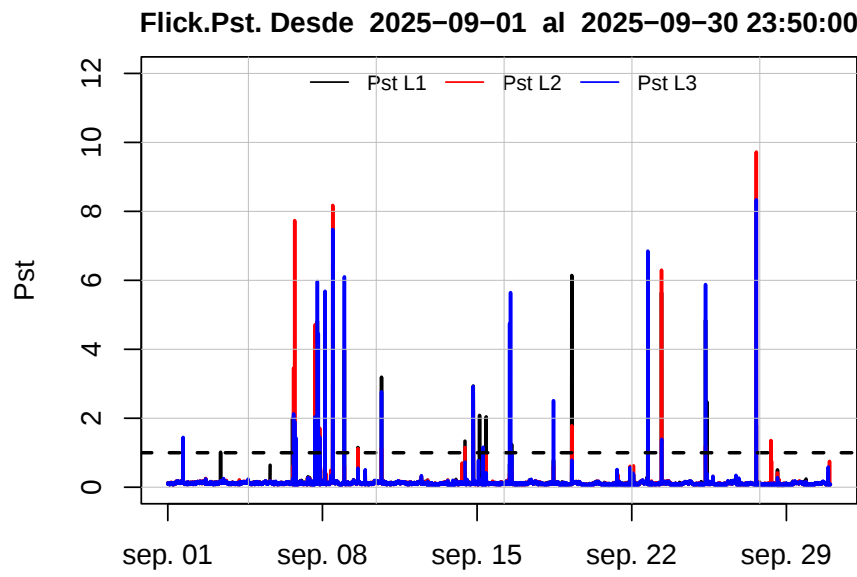

Flicker Plt

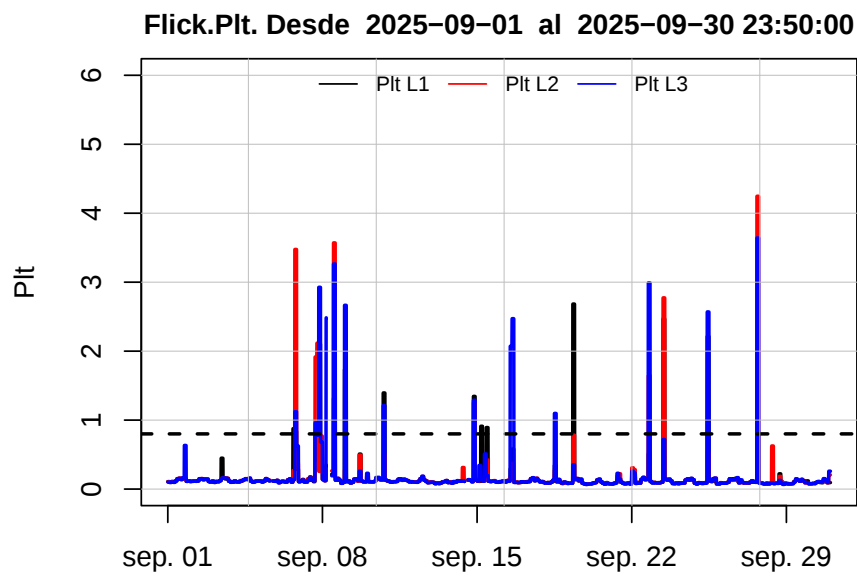

Estadísticas de Flickers Pst y Plt (prom.)


Tabla 16: Estadísticas de Flickers Pst para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.04	0.07	0.1	0.13	0.16	0.39	9.72

Tabla 17: Estadísticas de Flickers Plt para Código de Red


min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
0.07	0.08	0.11	0.19	0.42	2.57	4.25

Gráfico Estadístico Flickers

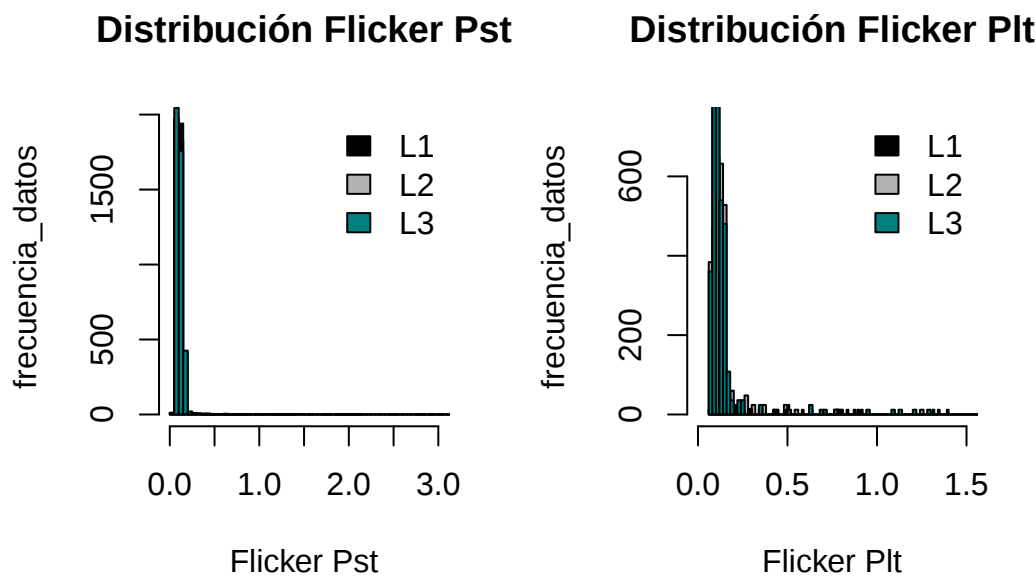


Sección: Armónicas en Voltaje


THDv

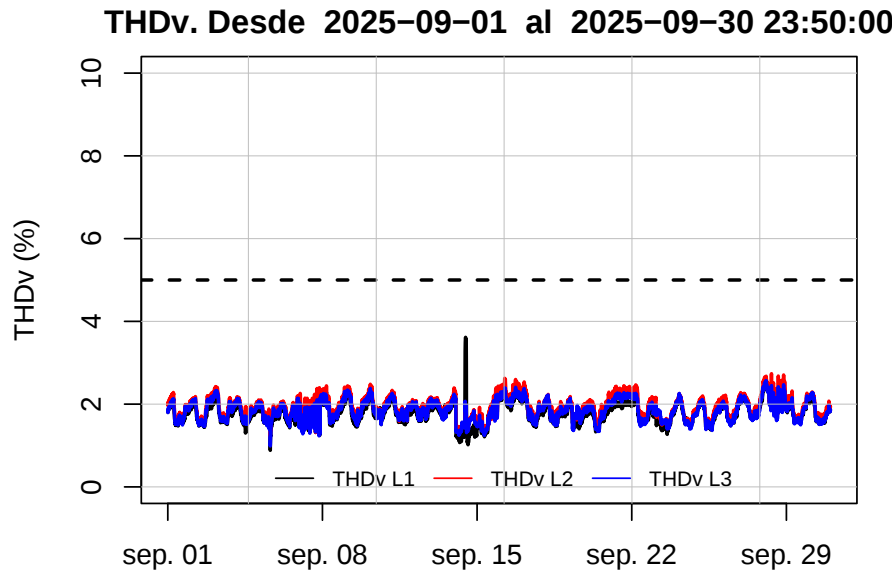


Armónicas Individuales V

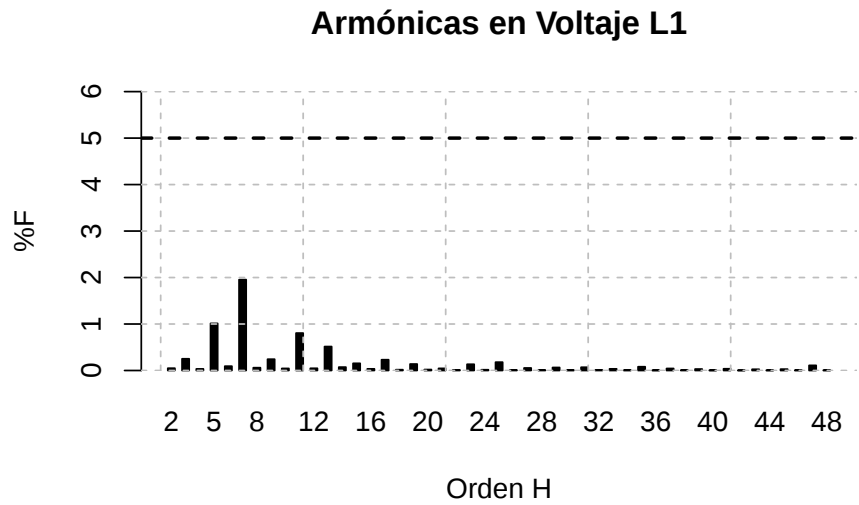

Armónicas en Voltaje L2

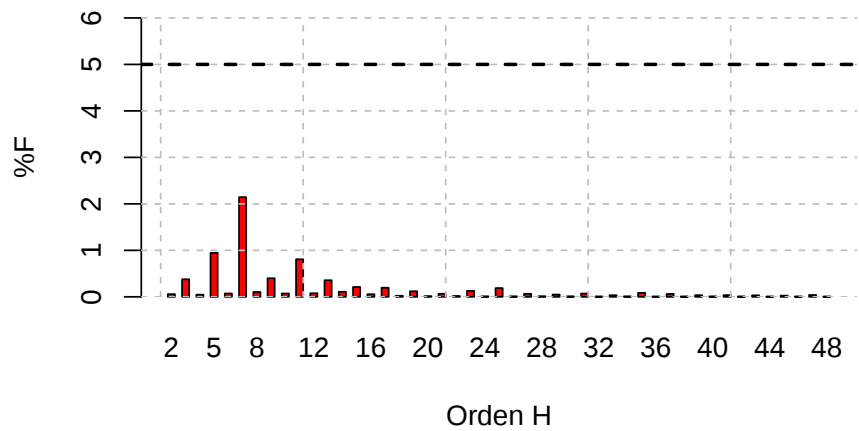

Armónicas en Voltaje L3

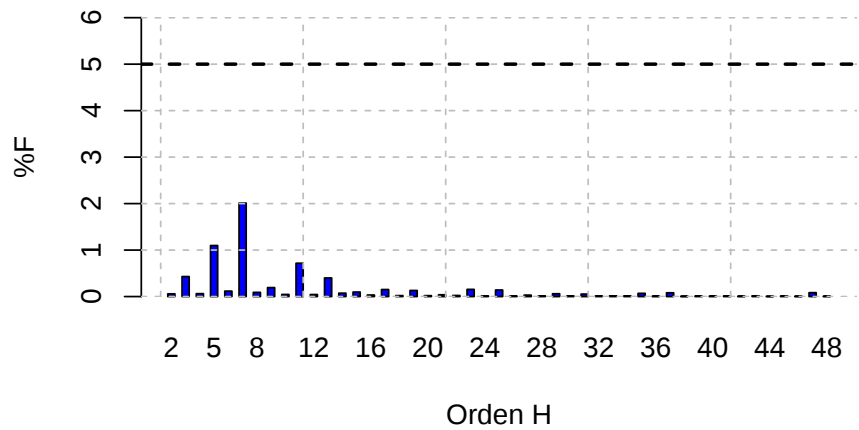




Estadísticas de THDv (prom.)

Tabla 18: Estadística Descriptiva de THDV

	THDv L1	THDv L2	THDv L3
Min. :	0.88	1.2	0.99
1st Qu.:	1.62	1.7	1.64
Median :	1.79	1.9	1.84
Mean :	1.79	1.9	1.84
3rd Qu.:	1.96	2.1	2.03
Max. :	3.62	2.7	2.56

Gráfico Estadístico THDv

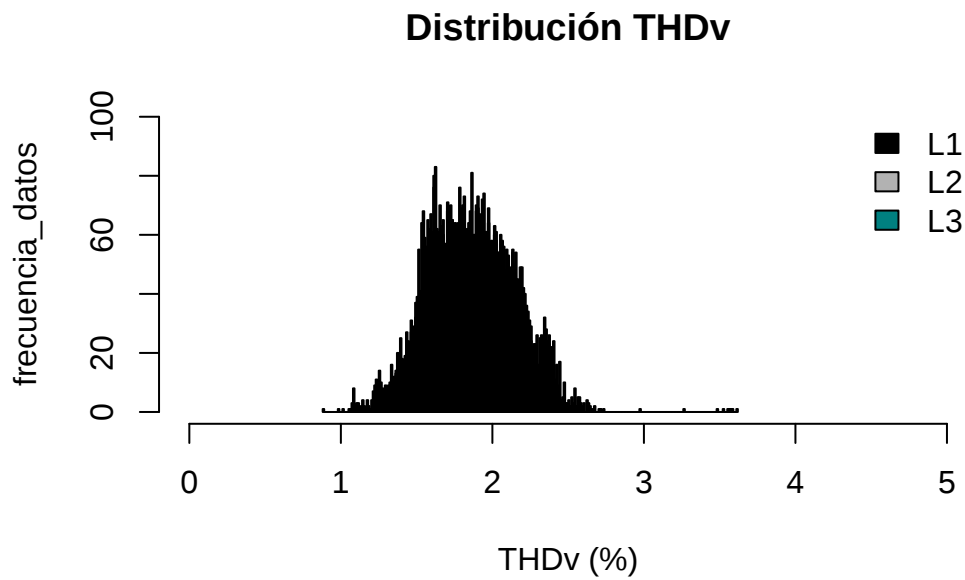

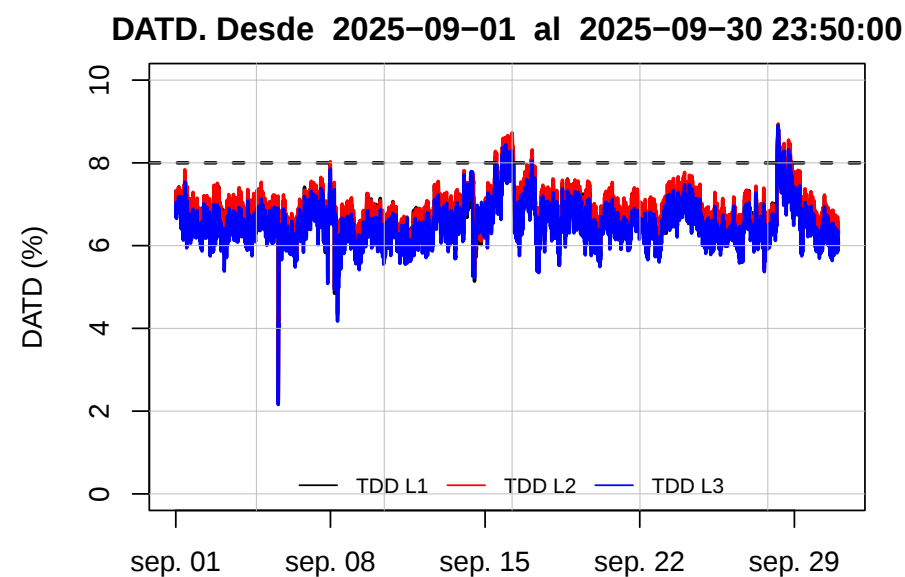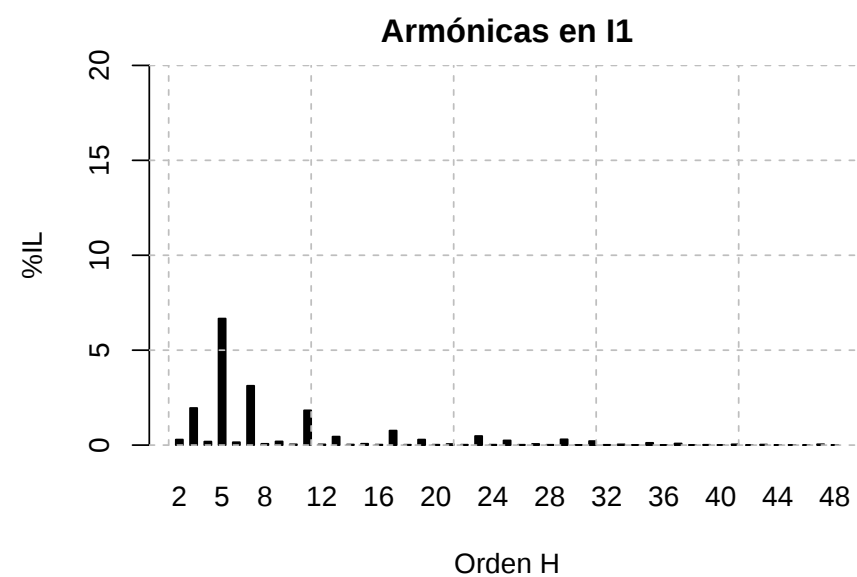Sección: Armónicas en Corriente**DATD****Armónicas Individuales I**

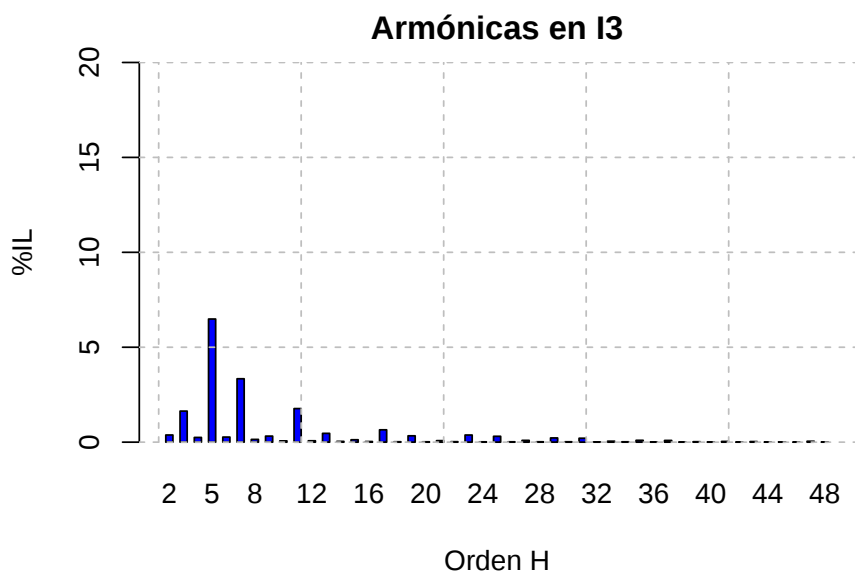
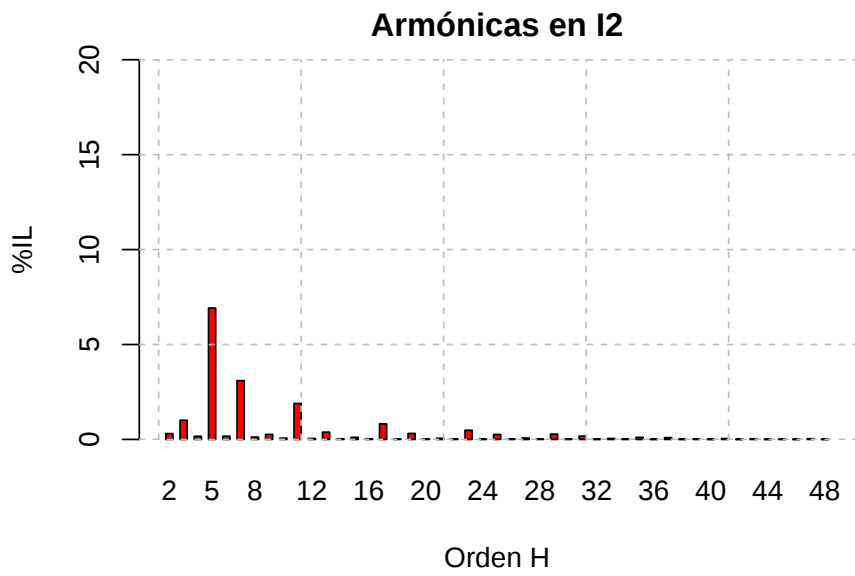


Tabla. Ármonicas en Corriente % IL

Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3		Orden_H	Current_H_L1	Current_H_L2	Current_H_L3
2	0.29	0.31	0.38		26	0.02	0.02	0.02
3	1.95	1.01	1.64		27	0.06	0.07	0.1
4	0.18	0.16	0.25		28	0.02	0.02	0.02
5	6.67	6.92	6.49		29	0.3	0.28	0.22
6	0.15	0.17	0.27		30	0.01	0.02	0.02
7	3.13	3.09	3.34		31	0.21	0.17	0.21
8	0.07	0.12	0.14		32	0.01	0.01	0.01
9	0.19	0.26	0.32		33	0.04	0.05	0.05
10	0.04	0.07	0.07		34	0.01	0.01	0.02
11	1.83	1.89	1.77		35	0.12	0.11	0.1
12	0.04	0.05	0.07		36	0.01	0.01	0.01
13	0.45	0.38	0.46		37	0.09	0.09	0.09
14	0.03	0.04	0.04		38	0.01	0.01	0.01
15	0.07	0.11	0.13		39	0.02	0.02	0.02
16	0.02	0.03	0.03		40	0.01	0.01	0.01
17	0.77	0.82	0.65		41	0.04	0.05	0.04
18	0.02	0.02	0.02		42	0	0.01	0.01
19	0.29	0.31	0.33		43	0.03	0.03	0.03
20	0.02	0.02	0.02		44	0	0	0
21	0.06	0.06	0.08		45	0.01	0.01	0.01
22	0.02	0.02	0.02		46	0	0	0
23	0.48	0.48	0.38		47	0.04	0.04	0.05
24	0.02	0.01	0.02		48	0	0	0
25	0.25	0.26	0.31					

Estadísticas de DATD (prom.)

Tabla 19: Estadísticas de DATD para Código de Red

min.	p5	p50	mean.	p95	p99	max.
2.16	5.96	6.66	6.69	7.59	8.25	8.94

Gráfico Estadístico DATD

